

# ДЕРЖАТЕЛИ ЗАЖИМОВ ДЗ-1, ДЗ-2

## Краткое руководство по эксплуатации

### 1 Назначение и область применения

1.1 Держатели зажимов ДЗ-1 и ДЗ-2 товарного знака IEK® (далее держатели) предназначены для удержания зажимов ЗОИ при монтаже воздушных линий электропередач изолированных (далее ВЛИ) с помощью самонесущих изолированных проводов (далее СИП) напряжением до 1 кВ.

1.2 Держатели соответствуют требованиям АСИР.001.2013 ТУ.

1.3 Условия эксплуатации держателей:

рабочий диапазон температур от минус 60 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 95%.

1.4 Изделия ремонту не подлежат.

1.5 Срок службы держателей – 40 лет.

1.6 Гарантийный срок эксплуатации держателей – 6 лет.

### 2 Основные размеры и технические характеристики

2.1 Габаритные размеры держателей приведены на рисунке 1.

2.2 Технические характеристики держателей:

| Наименование | Тип зажимов прокалывающих   | Масса, кг |
|--------------|---|-----------|
| ДЗ-1         | ЗОИ 16-95/2,5-35; ЗОИ 25-95/25-95;<br>ЗОИ 35-150/6-35; ЗОИ 35-150/35-150 (1 болт) | 0,450     |
| ДЗ-2         | ЗОИ 35-150/35-150 (2 болта);<br>ЗОИ 16-70/1,5-10.                                 | 0,400     |

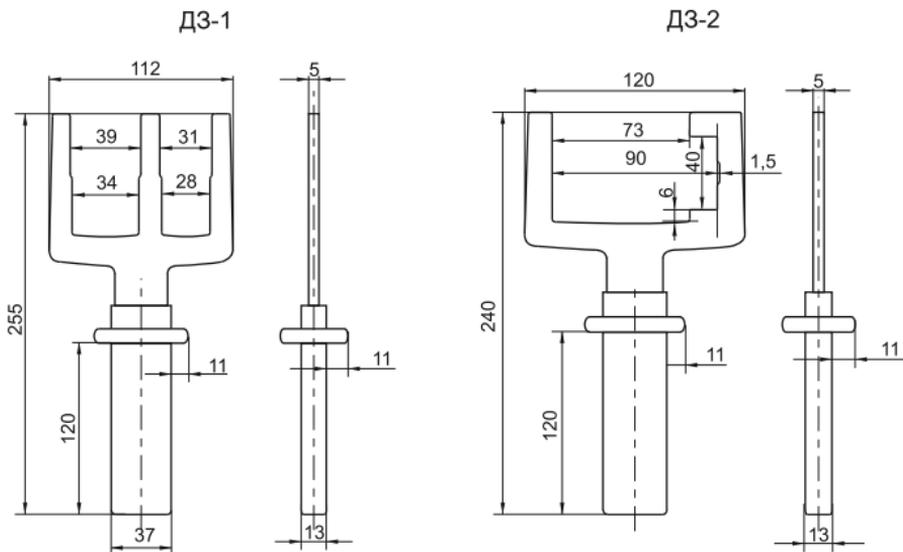


Рисунок 1

### 3 Комплект поставки:

| Наименование | Количество в групповой упаковке, шт. | Этикетка |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| ДЗ-1         | 1                                    | 1        |
| ДЗ-2         | 1                                    | 1        |

### 4 Условия транспортирования и хранения

4.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов по группе Ж ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование изделий в упаковке изготовителя допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 80 °С и относительной влажности 75%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.