



- UA Теплове реле FTR 80B
- EN Thermal relay FTR 80B
- LT Šiluminė relė FTR 80B
- PL Przekaźnik termiczny FTR 80B
- LV Termo relejs FTR 80B

Технічні характеристики


Відповідність стандарту	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Номинальний робочий струм I _r , A	29-42, 36-52, 45-63, 60-80
Номинальна робоча напруга ізоляції U _i , V	690
Номинальна імпульсна напруга U _{imp} , V	6 000
Номинальна напруга U _n , V	400/660
Номинальна частота f, Hz	50/60
Тип розчиплювача	тепловий
Спосіб монтажу	вбудований/автономний
Кількість контактів	1NO+1NC
Ступінь захисту	IP20
Діапазон робочих температур, °C	-25...+55
Температура зберігання, °C	-25...+70

Габаритні розміри, mm


(Вбудоване)
сумісне з пускачем FC4

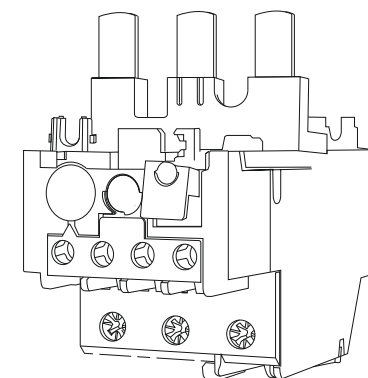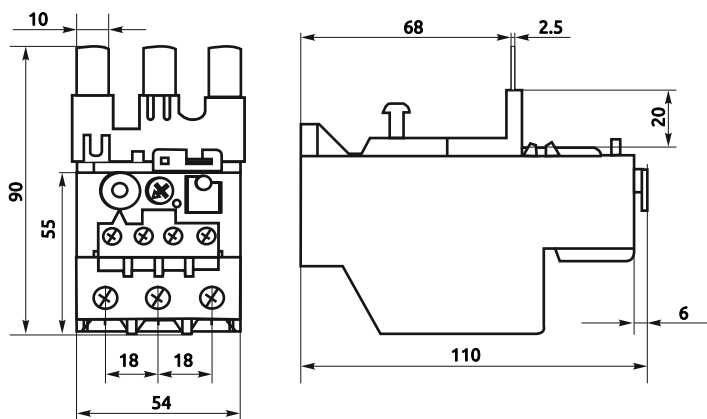


Принципова схема

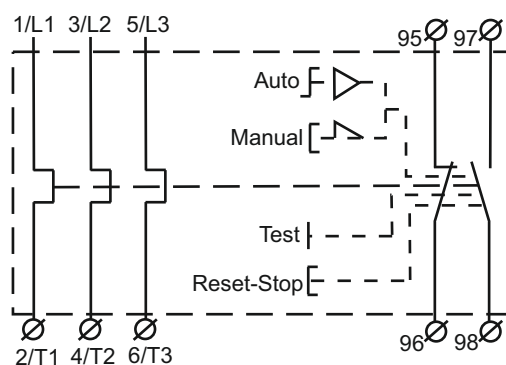

(автономне)
сумісне з будь-якими пускачами

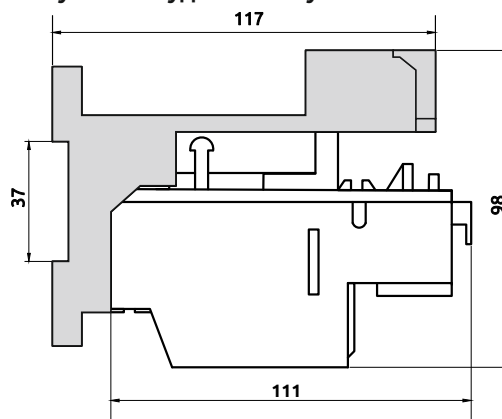


Конструкція

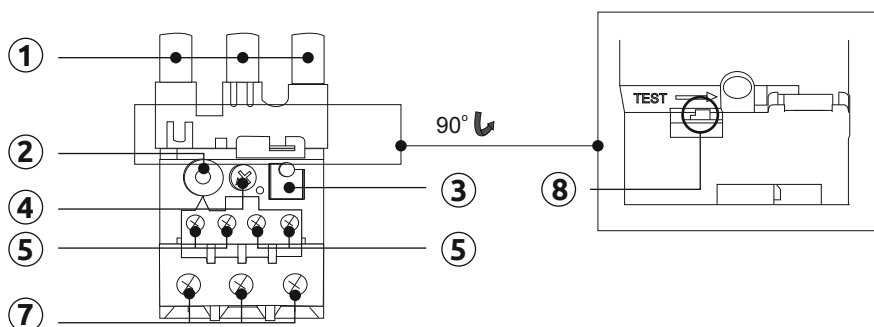


- 1 Підключення L1, L2, L3
- 2 Налаштування струму захисту
- 3 Кнопка **Reset-Stop**
- 4 Перемикач **Manual-Auto**
- 5 Сигнальні контакти NO (97, 98)
- 6 Контакти блокування NC (95, 96)
- 7 Підключення T1, T2, T3
- 8 Кнопка **Test**

Приєднання теплового реле до перехідної рами

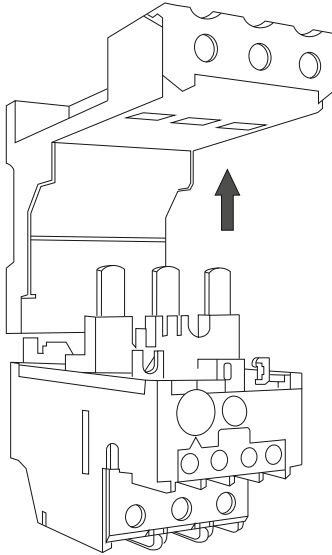


Часо-струмові характеристики

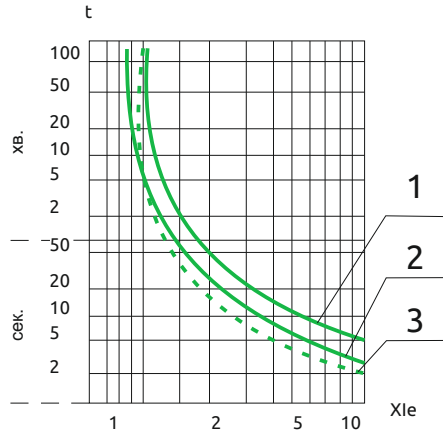

- 1 - симетричний трифазний режим з холодного стану;
- 2 - двофазний режим з холодного стану;
- 3 - симетричний трифазний режим після тривалого проходження номінального струму.

Приєднання теплового реле до магнітного пускача

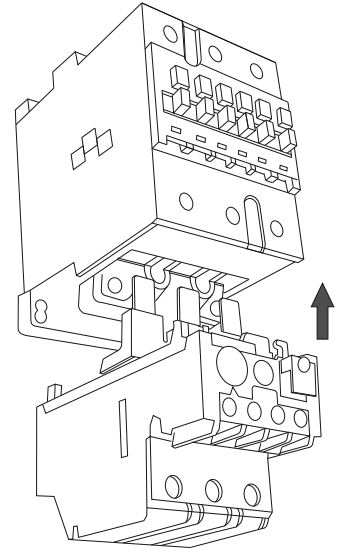

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter.

Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams dviejų 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti grąžinimo priežastį elektroniniu laišku;

Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzet powinien byc zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urzadzzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
- uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu; składając reklamację w formie listu e-mail.

Zobowiązania gwarancyjne występują po zawarciu umowy pomiędzy kupujący i menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz diviem gadiem no 5 izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonta varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
- iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.

Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodalja nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijusi ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



Обов'язково дотримуйтеся вимог до умов монтажу та експлуатації.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Griežtai laikyti montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.