



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



**Комплект н/ж заземлення
для приватного будинку
ZUVER 4.4 (6 м)**

ЗМІСТ

1	Призначення комплекту	2
2	Склад комплекту заземлення	3
3	Технічні характеристики	7
4	Інструменти та матеріали необхідні для монтажу	8
5	Монтаж комплекту заземлення	10
6	Обслуговування	13
7	Ваша безпека	14
8	Зберігання та транспортування	14
9	Гарантія виробника	14
10	Інформація про пакування	14
11	Контактна інформація виробника	14
12	Довідкова інформація:	15

Дякуємо за те, що Ви обрали продукцію компанії ТОВ «Розумний Дім»

Перед установкою комплекту, будь-ласка, ознайомтесь зі змістом цієї Інструкції та дотримуйтесь її рекомендацій

1

Призначення комплекту

- 1.1. Комплект н/ж заземлення в приватному будинку ZUVER 4.4 (6 м), надалі **«Заземлювач»**, призначений для виконання глибинного односточкового заземлення в приватному будинку, котеджі, на дачі.

Заземлювач містить всі необхідні для монтажу компоненти, які легко і надійно з'єднуються без використання зварювання

Заземлювач глибиною 6 м складається з чотирьох сталевих нержавіючих стержнів довжиною 1,5 метра (більш детально див. розділ «Склад комплекту», «Монтаж комплекту заземлення»)

- 1.2. Модульно-стержнева конструкція нержавіючого заземлювача забезпечує:

- ✔ зручність та технологічність монтажу
- ✔ високу корозійну стійкість (мінімум 50 років)
- ✔ мінімальну площу заземлюючого пристрою
- ✔ мінімальні експлуатаційні витрати
- ✔ глибинне заземлення з опором, що не залежить від погодних умов
- ✔ суцільний нержавіючий стержень - відсутність будь-яких покриттів, які можна порушити при монтажі або транспортуванні

Обмеження щодо застосування


Заземлювач ZUVER 4.4 (6 м) призначений для монтажу в м'яких глинистих ґрунтах (наприклад суглинках) без застосування відбійного молотка

Для монтажу в щільних глинистих ґрунтах (наприклад важка глина) або в твердих піщаних і кам'янистих ґрунтах необхідно використовувати відбійний молоток з силою удару 20-25 Дж. Дане обмеження пов'язане з малою енергією ручного інструменту (кувалди) застосовуваної при монтажі.

2

Склад комплекту заземлення ZUVER 4.4 (6 м)

1.1. Комплектація

№ п/п	Артикул	Найменування	Фото	Кількість
1	4.4.1	Наконечник н/ж стержня заземлення безмуфтовий Ø16мм / 55мм		1 шт.
2	4.4.2	Стержень н/ж заземлення безмуфтовий Ø16 мм / 1500 мм		4 шт.
3	4.4.3	Мідна ущільнююча шайба Ø16 / 12 мм		4 шт.
4	4.4.4	Клема н/ж для підключення до стержня заземлення Ø16 мм / Ø8-10 мм і смуга 25..40 мм		1 шт.
5	4.4.5	Антикорозійний бандаж 50 мм / 2 м		2 шт.
6	4.4.6	Нагель для н/ж стержня заземлення Ø16 мм		1 шт.
7	4.4.7	Набір наклейок		1 комплект
8		Паспорт на заземлюючий пристрій		1 шт.
9		Інструкція з монтажу та експлуатації ZUVER		1 шт.

2.2. КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗАЗЕМЛЮВАЧА:

2.2.1 Наконечник н/ж стержня заземлення безмуфтовий Ø16мм / 55мм



Наконечник заточений під оптимальним кутом, що значно спрощує монтаж стержнів заземлення в твердий ґрунт. Діаметр наконечника повністю збігається з діаметром стержня, що забезпечує максимальне прилягання ґрунту та отримання відмінного результату вже в процесі монтажу.

Примітки для монтажу:

Перед початком установки - наконечник злегка наживити за допомогою молотка. Далі наконечник запресується в процесі монтажу.

! Підказка: Для уникнення затуплення наконечника, можна скористатися нагелем

2.2.2 Стержень н/ж заземлення безмуфтовий Ø16 мм / 1500 мм



Це суцільний нержавіючий стержень діаметром 16 мм і довжиною 1,5 м без будь-яких хімічних покриттів, що виключає можливість пошкодження поверхні стержня під час монтажу.

Даний виріб можна використовувати при будь-якій кислотності (РН) - ґрунту, нержавіюча сталь за своїми корозійним властивостями набагато стійкіша і довговічніша міді.

Примітки для монтажу:

Рекомендується перший стержень заводити в землю за допомогою рук, щоб випадково не пошкодити комунікації, про які або забули, або не знали. При глибині траншеї 0,5 м достатньо всього лише на 0,5 м ввести стержень в землю, оскільки у більшості випадків комунікації залягають в землі на глибині не більше 1 м.

! Підказка: Необхідно обов'язково пересвідчитися у відсутності підземних споруд та комунікацій.

При монтажі у щільній забудові обов'язково отримати офіційну топографічну зйомку з нанесеними інженерними комунікаціями. Додатково рекомендуємо за допомогою трасошукача пересвідчитись у відсутності комунікацій.

2.2.3 Мідна ущільнююча шайба Ø16 / 12 мм



Мідна шайба необхідна для ущільнення і герметизації місця з'єднання. Також мідна шайба забезпечує надійний перехідний опір місця з'єднання.

Використовувати додаткові вазеліни і мастила для ущільнення місця з'єднання при використанні мідної шайби немає необхідності, оскільки термін служби міді та нержавіючої сталі набагато перевершує терміну служби мастил і т.п.

Мідь відмінно поєднується з нержавіючою сталлю. Додатково окис міді (мідний купорос) є відмінним провідником, що забезпечить надійний контакт на весь термін експлуатації комплекту.

Примітки для монтажу:

Мідна шайба спеціально не вдягається повністю на штифт. За рахунок своєї пластичності вона розшириться і сяде вже щільно в процесі монтажу. Не дивуйтеся, якщо побачите, що надлишки шайби випадають з стержня у вигляді кільця - так і повинно бути. Шайба необхідна лише для ущільнення і герметизації. Її залишиться в місці з'єднання саме стільки, скільки необхідно.

! Підказка: Мідну шайбу між нагелем і стержнем вставляти не треба. Вона монтується тільки між наконечником і стержнем і між стержнями.

2.2.4 Клема н/ж для підключення до стержня заземлення Ø16 мм / Ø8-10 мм і смуга 25..40 мм



Затискач з нержавіючої сталі з гвинтами М8 дозволяє з'єднати стержень заземлення з заземлюючим провідником - круглим проводом або смугою 25..40 мм.

Допустимо використання будь-яких різномірних металів оскільки нержавіюча сталь нейтральна і не утворює гальванічної пари та електротехнічної корозії між різномірними металами. Можна сміливо підключати мідь, оцинковану сталь, звичайну та нержавіючу сталь. Для запобігання мимовільного відкручування різьбового з'єднання «болт-гайка» використовуються пружинні шайби (гровер (нім. Grower), шайба Гровера) встановлені між поверхнею затискача і гайкою.

Примітки для монтажу:

Рекомендуємо використовувати заземлюючий провідник, який по терміну служби зіставимо з терміном служби комплекту заземлення. Ви можете використовувати або монолітний мідний провід в додатковій ізоляції (ПВХ трубі для захисту від пошкодження) ПВ-1 16 мм², ПВ-1 25 мм² (виходячи з розрахунку: перетин захисного провідника повинен бути не менше половини фазного, але не менше 6 мм² виходячи з механічної міцності) або нержавіюча смуга 25x4 мм (перетин не менше 100 мм²). Ідеально вивести н/ж смугу 25x4 на фасад або ввести всередину будівлі і на висоті 0,5 м від землі / підлоги перейти за допомогою звичайного болтового з'єднання і кабельного наконечника на мідний провід необхідного перерізу.

2.2.5 Антикоровійний бандаж 50 мм / 2 м

Даною стрічкою обмотують клеми арт. 4.4.4 для підключення до стержня заземлення. Ця операція необхідна, щоб забезпечити надійний контакт між заземлювачем і заземлювальним провідником протягом усього терміну служби комплексу заземлення.

Стрічка захищає від ґрунтової та електрохімічної корозії шляхом повного витіснення води (вологи) із місця з'єднання, без якої процес корозії не можливий. При цьому стрічка не втрачає своїх фізичних і механічних властивостей протягом багатьох років.

Виготовлена з нетканого синтетичного волокнистого матеріалу, просоченого і вкритого нейтральним складом на основі насиченого нафтового вуглеводню (петролатум) і інертного кремнієвмісного наповнювача. Залишається пластичною під впливом широкого спектра температур. Не твердне і не розтріскується. Високостійка до неорганічних кислот, лугів, солей і мікроорганізмів, високогерметична відносно води, водяної пари і газу

Примітки для монтажу:

! Підказка: Дана стрічка покрита спеціальним липким складом, який важко змиваємо з рук і практично не відпирається від рукавичок. Тому рекомендуємо використовувати рукавички, які не шкода буде викинути після виконання даної операції.

2.2.6 Нагель для н/ж стержня заземлення Ø16 мм

Сталевий нагель передає зусилля відбійного молотка / кувалди на мотовані стержні заземлення.

Діаметр отвору - 19 мм, що дозволяє використовувати стандартну піку відбійного молотка або перфоратора.

Примітки для монтажу:

! Підказка: Використовувати один нагель більше ніж на 4 стержня (комплект) не рекомендовано. Оскільки, при монтажі більшої кількості стержнів без зміни нагеля можливо залипання стержня до нагеля.

Для професійних монтажників випускається спеціальний багаторазовий загартований нагель арт. 4.4.6т

3

Технічні характеристики

3.1 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.1. Загальна маса Заземлювача близько 12 кг (брутто)

3.1.2. Стержень заземлення нержавіючий безмуфтовий:

- Маса: 2,3 кг
- Довжина: 1,5 м
- Діаметр: 16 мм

3.1.3. Нагель для монтажу кувалдою / перфомолотом

- Маса: 0,83 кг
- Довжина: 150 мм
- Діаметр: 30 мм

3.1.4. Клема для підключення заземлюючого провідника

- Маса: 0,35 кг
- Довжина: 72 мм
- Ширина: 57 мм
- Висота: 30 мм

3.2 Опір заземлення Заземлювача залежить від питомого опору електричного опору ґрунту в якому проводиться монтаж

3.2.1. Розрахунок опору Заземлювача виконують згідно з формулою

$$R_3 = \frac{\rho}{2\pi L} \left[\ln \left(\frac{2L}{d} \right) + 0.5 \ln \left(\frac{4T+L}{4T-L} \right) \right]$$

Де: ρ - питомий опір ґрунту (Ом*м) T - заглиблення заземлювача (відстань від поверхні землі до середини заземлювача) (м)
 L - довжина заземлювача (м)
 d - діаметр заземлювача (м)
 π - математична константа Пі (3.14159265359)
 $\ln$ - натуральний логарифм

Спрощена формула розрахунку опору Заземлювача буде:

$$R_3 = 0,18789\rho$$

Де: ρ - питомий опір ґрунту (Ом*м)
 $L = 6$ метрів (довжина заземлювача)
 $d = 0,016$ метрів (діаметр заземлювача)
 $T = 3,5$ метра: з розрахунку заглиблення Заземлювача на глибину 0,5 м

3.3 Оціночні величини опору заземлювача в різних ґрунтах

Ґрунт	Опір заземлювача, Ом
Волога глина	4
Вологий суглинок	6
Глина	12
Суглинок	18

4**Інструменти та матеріали необхідні для монтажу****4.1 ІНСТРУМЕНТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ****4.1.1. Ударний інструмент:****Для м'яких ґрунтів (глина, суглинок)**

- або ударний ручний інструмент вагою 300-1500 гр.: кувалда або важкий молоток
- бо перфоратор (з пікою) в режимі удару



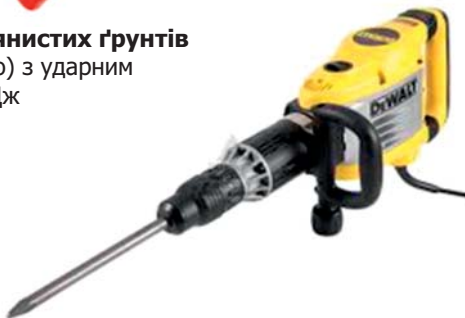
або



або

**Для щільних і кам'янистих ґрунтів**

- перфомолот (з пікою) з ударним навантаженням 25 Дж

**4.1.2. Два гайкових ключа на 13 або двоє пасатижів (для затягування клеми)**

або

**4.1.3. Рукавички робочі**

4.2 МАТЕРІАЛИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ

4.2.1. Комплект н/ж заземлення в приватному будинку ZUVER 4.4 (6 м)



4.2.2. Провідник необхідної довжини:

- або мідний провід/кабель з мінімальною площею поперечного перерізу 16-25 мм² але не менше половини поперечного перерізу фазного провідника.



- або мідна полоса 20x2,5 (товщиною не менше 2,5 мм і площею поперечного перерізу не менше 50 мм²)



- або нержавіюча полоса з мінімальним розміром 25x4 мм (товщиною не менше 4 мм і площею поперечного перерізу не менше 100 мм²)



5.1 ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ:**5.1.1. Розміщення Заземлювача ВСЕРЕДИНІ будинку:**

- Місце розташування заземлювача вибирається виходячи з зручності монтажу та простоти прокладання заземлюючого провіднику від заземлювача до шини заземлення в електрощиті.
- Як правило, найкращим місцем буде площа в радіусі 1 м від щита електроживлення. Завдяки цьому довжина заземлюючого провідника буде мінімальною. (довжина заземлюючого провідника не нормується, але бажано щоб довжина не перевищувала 200 м)
- Перед монтажем заземлювача, в бетонній підлозі виконують отвір мінімальним діаметром 18 мм для монтажу стержнів діаметром 16 мм. В місті підключення клеми заземлення необхідно розширити отвір до 100 мм на глибину 100 мм (для зручності монтажу)
- Прокладання заземлюючого провідника необхідно виконувати у штробі для механічного захисту від пошкодження в процесі експлуатації
- Пункти 5.1.1.1. - 5.1.1.4 носять рекомендований характер.

5.1.2. Розміщення Заземлювача ЗОВНІ будинку:

- При розміщенні заземлюючого електроду ЗОВНІ будинку, заземлюючий провідник повинен бути укладений на глибину 0,5-0,7 м в заздалегідь викопаний канал. Дана міра є обов'язковою та необхідною для захисту провідника від механічних пошкоджень та мінімізації природного/сезонного впливу протягом експлуатації.
- Заземлювач монтується в тому ж каналі
- Прохід заземлюючого провідника через стіну у випадку використання мідного проводу/кабелю виконується всередині металевої труби.
- Мідний провід/кабель в землі та у бетоні необхідно прокладати в посиленій (важкій) двостінній гофрованій трубі з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЮВАЧА

5.2.1. Одягнути мідну шайбу (арт. 4.4.3) на наконечник (арт. 4.4.1) та вставити в стержень заземлення (арт. 4.4.2.)



5.2.2. За допомогою молотка та нагелю (арт. 4.4.6) наживити наконечник (арт. 4.4.1). В процесі монтажу він запресується



5.3.3. Перший стержень монтують у землю за допомогою рук.
Дана вимога обумовлена можливістю знаходження інженерних комунікацій, таких як : електричний кабель, водопровід, газ, каналізація та інше. Заглибивши стержень на глибину 0,5 м при умові, що глибина каналу 0,5 м загальна глибина буде складати 1 м, що для більшості комунікацій максимальна глибина укладки (окрім водопроводу та каналізації). В подальшому можна використовувати ударний інструмент.

Примітки для монтажу:

! Підказка: Необхідно обов'язково пересвідчитися у відсутності підземних споруд та комунікацій.

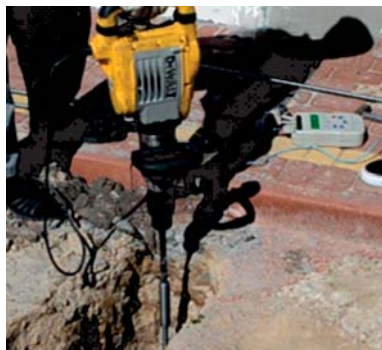
При монтажі у щільній забудові обов'язково отримати офіційну топографічну зйомку з нанесеними інженерними комунікаціями. Додатково рекомендуємо за допомогою трасошукача пересвідчитись у відсутності комунікацій.



5.2.4. Одягаємо нагель (арт. 4.4.6) на стержень заземлення (арт. 4.4.2)



5.2.5. Заглиблюємо стержень у землю за допомогою ударного інструменту (див. п.4.4.1)



5.2.6. Після занурення стержня (арт. 4.4.2) – зняти нагель (арт. 4.4.6), надягнути мідну шайбу (арт. 4.4.3).

5.2.7. Вставити в змонтований стержень з одягнутою мідною шайбою наступний стержень – отвором до низу.

! Всі з'єднання самостійно запресуються в процесі монтажу

5.2.8. Повторити етапи п.5.2.4 – 5.2.7 до отримання заземлюючого електрода необхідної глибини. Останній стержень необхідно залишити на 20 см над поверхнею дна каналу, для можливості монтажу клеми (арт. 4.4.4) заземлення.

5.2.9. Змонтувати клему (арт.4.4.4) для підключення заземлюючого провідника і підключити сам провідник. Закрутити болти клеми.

5.2.10. Для захисту від корозії місця з'єднання клеми з заземлюючим провідником обробити антикорозійним бандажем (арт. 4.4.5). Для оброблення обов'язково використовувати робочі рукавички.

6

Обслуговування

- 6.1 Заземлювач не потребує обслуговування протягом всього терміну служби
- 6.2 Згідно ПТЕЕС (п.7.1.1.) необхідно виконувати наступні перевірки

№ п/п	Найменування перевірки	Нормативне значення	Вказівки
1	Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються	Не повинно бути обривів і незадовільних контактів у проводі, що з'єднує елементи або нульвий провід із заземлювачами	Необхідно перевіряти після монтажу, переобладнання, ремонтів. Для заземлювальних пристроїв, що експлуатуються до 25 років – не рідше ніж один раз на 12 років, понад 25 років – не рідше ніж один раз на 6 років.
2	Перевірка корозійного стану елементів заземлювального пристрою:	Елемент заземлювача слід замінити, якщо його переріз зруйнований більше ніж на 50%	Вибіркову перевірку елементів, що містяться в землі, з розривом ґрунту слід здійснювати в місцях, де заземлювачі найбільше піддаються корозії, а також поблизу нейтралів силових трансформаторів, автотрансформаторів, короткозамикачів, заземлювальних вводів дугогасильних реакторів, розрядників, обмежувачів перенапруг – не рідше ніж один раз на 12 років. У ЗРУ огляд елементів заземлювачів слід виконувати згідно з рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство.
3	Вимірювання опору заземлювального пристрою (повітряних ліній напругою до 1000 В):	380/220В. при питомому опорі ґрунту: - до 100 Ом*м: 30 Ом - понад 100 Ом*м: 0.15р	Вимірювання слід проводити на всіх опорах із заземлювачами грозозахисту та повторними заземленням нульового проводу – після монтажу, переобладнання, ремонтів, в експлуатацію не рідше, ніж один раз на 6 років. Для решти опор вимірювання слід здійснювати вибірково на 2% від загальної кількості опор з заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш агресивними, зсувними, видувними ґрунтами, після монтажу, переобладнання, ремонту, в експлуатації не рідше раз на 12 років
4	Вимірювання опору заземлювального пристрою (електроустановок, крім повітряних ліній):	380/220В з від'єднанням нульовим проводом та без урахування природних заземлювачів. При питомому опорі ґрунту: -до 100 Ом*м: 30 Ом -понад 100 Ом*м: 0.3р з урахуванням природних, повторних заземлювачів, нульового проводу ПЛ до 1000 В, за кількістю відхідних ліній не менше 2-х. При питомому опорі ґрунту: -до 100 Ом*м: 4 Ом -понад 100 Ом*м: 0.04р	Вимірювання слід проводити після монтажу, переобладнання, ремонтів цих пристроїв, але не рідше ніж один раз на 12 років, а умовах підвищеної небезпеки (ліфтів, пралень, лазень тощо) – не рідше ніж один раз на рік.

7**Ваша безпека**

- 7.1 **При монтажі Заземлювача слід керуватися:**
- 7.1.1. УДК 658.382.3:621.31.004.2 «Правила технічної експлуатації електроустановок» У редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91, та зміни від 16.05.2013р. № 273
- 7.1.2. УДК 621.31 (060.13) ББК 31.29-5 «Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)» 2009р
- 7.1.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
- 7.1.4. Інструкції з експлуатації та паспорти на засоби вимірювальної техніки
- 7.2 До виконання монтажних робіт по встановленню Заземлювача допускаються особи, що пройшли інструктаж з техніки безпеки згідно з п. 7.1. та ознайомлені з даною інструкцією, особливу увагу слід приділити пп.2..5.

8**Зберігання та транспортування**

- 8.1 Заземлювач відвантажується в упаковці, що забезпечує захист від механічних пошкоджень при транспортуванні та зберіганні.
- 8.2 Заземлювач може зберігатися в упаковці виробника при температурі від -60°C до +60°C і відносній вологості повітря 60% при 25°C в вентильованих складах і сховищах. Допустимий термін зберігання в упаковці виробника - 10 років
- 8.3 Заземлювач в упаковці виробника допускається транспортувати автомобільним, залізничним і повітряним транспортом при впливі температури навколишнього середовища від -60°C до +60°C та верхнього значення відносної вологості 70% при 25°C

9**Гарантія виробника**

- 9.1 Заземлювач є витратним матеріалом одноразового застосування і не підлягає гарантійному обслуговуванню
- 9.2 Термін служби Заземлювачем - не менше 50 років із збереженням заявлених характеристик

10**Інформація про пакування**

Серійний номер: _____

Пакувальник: _____

Дата пакування: _____.____.20____ М.П.

11**Контактна інформація виробника**

Свої побажання та пропозиції, а також питання згідно з продукції ZUVER ви можете направляти:

Тел.: call-центр: (044) 503-22-22 Факс: (044) 503-06-06

відділ блискавкозахисту, заземлення,
електротехнічної лабораторії:

E-mail: netmolnii@rozumdim.com.ua

(067) 218-77-49 – Андрій Пунгарьов
(технічні питання та пропозиції)

Ґрунт	Питомий опір, середнє значення (Ом*м)	Опір заземлення для комплекту ZUVER 4.4 (6 м)	Опір заземлення для комплекту 2 в 1 точку (12 м)	Опір заземлення для комплекту 3 в 1 точку (18 м)	Опір заземлення для комплекту 2 в ряд	Опір заземлення для комплекту 3 в ряд
асфальт	200 - 3 200	37,6-600,9	20,8-331,6	14,6-233	22-351,4	16,1-256,8
базальт	2000	*	*	*	*	*
бетоніт (сорт глини)	2-10	0,4-1,9	0,3-1,1	0,2-0,8	0,3-1,1	0,2-0,9
бетон	40 - 1 000	7,6-187,8	4,2-103,7	3-72,9	4,4-109,8	3,3-80,3
вода						
вода морська	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
вода ставкова	40	7,6	4,2	3,0	4,4	3,3
вода рівнинної річки	50	9,4	5,2	3,7	5,5	4,1
вода ґрунтова	20 - 60	3,8-11,3	2,1-6,3	1,5-4,4	2,2-6,6	1,7-4,9
глина						
глина волога	20	3,8	2,1	1,5	2,2	1,7
глина напівтверді	60	11,3	6,3	4,4	6,6	4,9
гнейс що розклався	275	51,7	28,5	20,1	30,2	22,1
гравій						
гравій глинистий, неоднорідний	300	56,4	31,1	21,9	33,0	24,1
гравій однорідний	800	150,3	82,9	58,3	87,9	64,2
граніт	1 100 - 22 000	*	*	*	*	*
гранітний гравій	14500	*	*	*	*	*
графітова крихта	0,1 - 2	0,1-0,4	0,1-0,3	0,1-0,2	0,1-0,3	0,1-0,2
дресва (дрібний щєбінь / / крупний пісок)	5500	*	*	*	*	*
зола, попіл	40	7,6	4,2	3,0	4,4	3,3
вапняк (поверхня)	100 - 10 000	18,8-1877,6	10,4-1036,2	7,3-728,1	11-1098	8,1-802,4
вапняк (всередині)	5 - 4 000	1-751,1	0,6-414,5	0,4-291,3	0,6-439,2	0,5-321
іл	30	5,7	3,2	2,2	3,3	2,5
кам'яне вугілля	150	28,2	15,6	11,0	16,5	12,1
кварц	15000	*	*	*	*	*
кокс	2,5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3
льос (желтозем)	250	47,0	26,0	18,3	27,5	20,1
мел	60	11,3	6,3	4,4	6,6	4,9
мергель						
мергель звичайний	150	28,2	15,6	11,0	16,5	12,1
мергель глинистий (50 - 75% глинистих частинок)	50	9,4	5,2	3,7	5,5	4,1
пісок						
Пісок, сильно зволожений ґрунтовими водами	10-60	1,9-11,3	1,1-6,3	0,8-4,4	1,1-6,6	0,9-4,9
Пісок, помірно зволожений	60 - 130	11,3-24,5	6,3-13,5	4,4-9,5	6,6-14,3	4,9-10,5
пісок вологий	130 - 400	24,5-75,2	13,5-41,5	9,5-29,2	14,3-44	10,5-32,1
Пісок злегка вологий	400 - 1 500	75,2-281,7	41,5-155,5	29,2-109,3	44-164,7	32,1-120,4
пісок сухий	1 500 - 4 200	281,7-788,6	155,5-435,2	109,3-305,8	164,7-461,2	120,4-337
супісок (супісок)	150	28,2	15,6	11,0	16,5	12,1
піщаник	1000	187,8	103,7	72,9	109,8	80,3
Садова земля	40	7,6	4,2	3,0	4,4	3,3
солончак	20	3,8	2,1	1,5	2,2	1,7
суглинок						
Суглинок, сильно зволожений ґрунтовими водами	10-60	1,9-11,3	1,1-6,3	0,8-4,4	1,1-6,6	0,9-4,9
Суглинок напівтвердий, лісовидну	100	18,8	10,4	7,3	11,0	8,1
Суглинок при температурі мінус 5°С	150	28,2	15,6	11,0	16,5	12,1
Супісок (супісок)	150	28,2	15,6	11,0	16,5	12,1
сланець	10 - 100	1,9-18,8	1,1-10,4	0,8-7,3	1,1-11	0,9-8,1
сланець графітовий	55	10,4	5,7	4,1	6,1	4,5
Супісок (супісок)	150	28,2	15,6	11,0	16,5	12,1
торф						
Торф при температурі 10 °	25	4,7	2,6	1,9	2,8	2,1
Торф при температурі 0 °С	50	9,4	5,2	3,7	5,5	4,1
чорнозем	60	11,3	6,3	4,4	6,6	4,9
щєбінь						
щєбінь мокрий	3000	56,4	31,1	21,9	33,0	24,1
щєбінь сухий	5000	*	*	*	*	*

* - Потрібні спеціальні заходи (заміна ґрунту)

** - При розрахунках в ряд, відстань між заземлювачами вибиралась 6 м