


- UA Ступінчастий ізолятор ST
- EN Stepped insulator ST
- LT Pakāpveida izolators ST
- PL Izolator stopniowy ST
- LV Laiptuotas izoliatorius ST

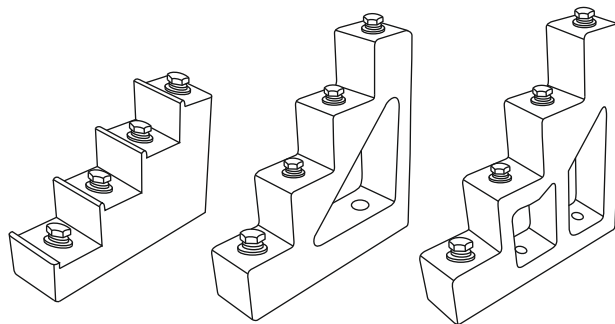


Технічні характеристики




Типорозмір	ST20	ST30	ST40	ST50
Розмір шинопроводу, мм	20	30	40	50
Напруга пробою, кВ	6	9	12	16
Максимальний робочий струм, Іп	275	475	705	955
Механічні руйнівні сили	на вигин, кН	6	10	20
	крутний момент, кН*м	0.2	0.8	0.8
Діаметр різьблення болта, мм	M6	M8	M8	M10
Момент затяжки, нМ	5	10	10	10
Комплектація	з болтами			
Рівень горючості	абсолютно не горючий			
Електричний опір, Ом	1x10 ¹²			
Номинальна напруга Un, В	до 1 000			
Матеріал корпусу	поліамід зі скловолокном			
Матеріал різьбової втулки	латунь			
Дугостійкість, с	не менше 120			
Щільність матеріалу, г/см	1.75-1.95			
Ударна в'язкість, кДж/м ²	не менше 25			
Висота над рівнем моря, м	2 000			
Діапазон робочих температур, °С	-60...+80			
Максимальна відносна вологість	90% при 40 °С			
Температура зберігання, °С	-50...+70			

Габаритні розміри

ST20

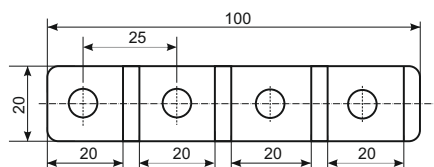


ST30

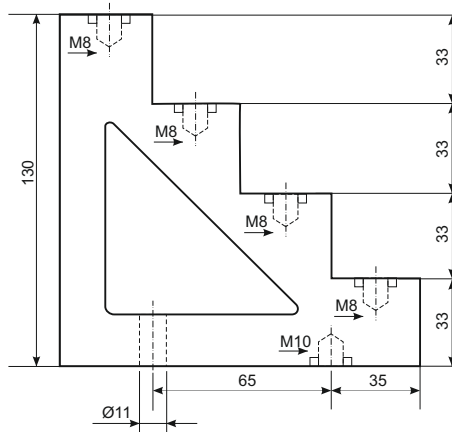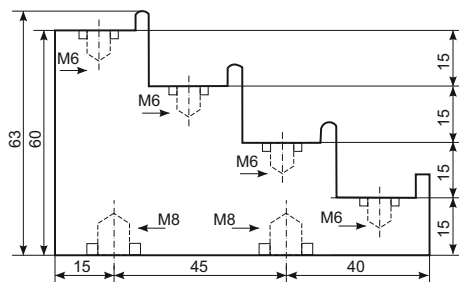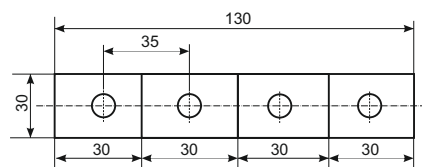


Габаритні розміри

ST40

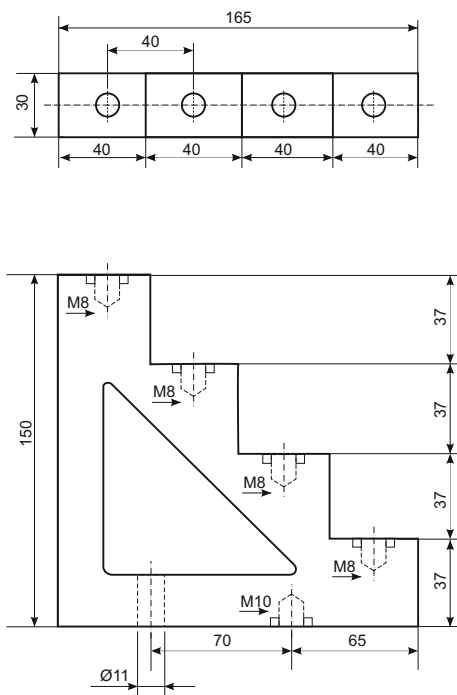

ST50

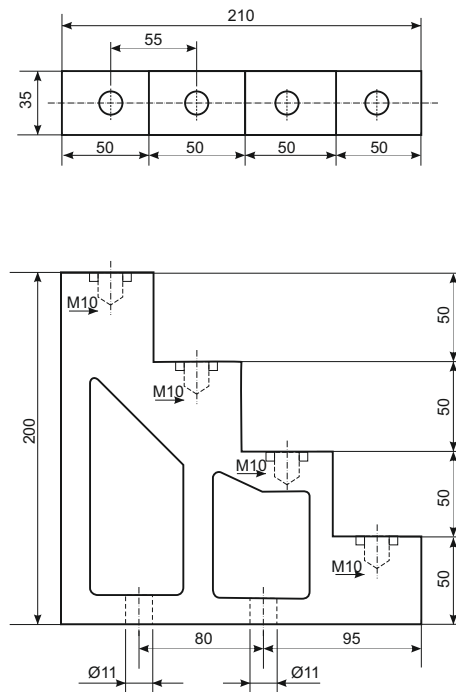

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламації в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.

Warranty



The warranty covers defects in equipment and is valid for 5 years from the date of manufacture. Defective equipment should be returned to the manufacturer.

Replacement or repair of equipment is carried out under the following conditions:

- notification of the enterprise manager;
- justification of the reasons for returning the equipment by submitting a reclamation in the form of an e-mail letter. Warranty obligations occur after an agreement between the buyer and the manager of the enterprise and are considered valid if they are confirmed in the form of a letter and if the company's quality control department has not revealed that the cause of the defect was a violation of the operational standards or inadequate maintenance.

Garantija



Garantija taikoma produktų defektams 5 metų laikotarpyje nuo pagaminimo datos. Sugedusi įranga turi būti grąžinama. Įrangos pakeitimas ar remontas atliekamas šiomis sąlygomis:

- su įmonės vadybininko patvirtinimu;
- nurodyti gražinimo priežastį elektroniniu laišku; Garantiniai įsipareigojimai įsigalioja po susitarimo su pirkėju ir pardavimo vadybininku, jeigu yra patvirtintas laiškas iš kokybės skyriaus, jog nėra instrukcijos naudojimo ir techninės priežiūros pažeidimų.

Gwarancja



Promfactor udziela gwarancje na Produkty w okresie 5 lat od daty produkcji. Wadliwy sprzęt powinien być zwrócony do producenta. Wymiana lub naprawa urządzenia następuje przy następujących warunkach:

- skontaktować się z dystrybutorem lub z przedstawicielem producenta;
 - uzasadnienie powodów zwrotu sprzętu składając reklamację w formie listu e-mail.
- promiedzy kupujący i menedżer uznane za ważne, jeśli zostały potwierdzone a firma nie naruszenie ujawnione standardy operacyjne lub nieodpowiednia konserwacja.

Garantija



Garantija tiek piemērota uz iekārtu defektiem un ir derīga uz 5 gadiem no to izgatavošanas datuma. Bojāta iekārta ir jāatgriež atpakaļ. Iekārtas apmaiņa vai tās remonts varēs tikt paveikts, ja būs izpildīti sekojoši noteikumi:

- paziņojums uzņēmuma menedžerim;
 - iekārtas atgriešanas iemesli, iesniedzot reklamāciju elektroniskās vēstules formā.
- Garantijas saistības stājas spēkā pēc norunas starp pircēju un iestādes menedžeri un skaitās derīgas, ja tās apstiprinātas rakstiskā veidā, un ja uzņēmuma kvalitātes kontroles nodaļa nav noteikusi, ka kā defekta iemesls ir bijuši ekspluatācijas normu pārkāpumi vai nepietiekama tehniskā apkalpe.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.



It is necessary to follow the requirements of mounting conditions and exploitation strictly.



Griežtai laikytis montavimo ir eksploataavimo sąlygų.



Użytkowanie urządzenia powinno się odbywać zgodnie z warunkami eksploatacji.



Stingri ievērojiet montāžas un ekspluatācijas noteikumu prasības.