

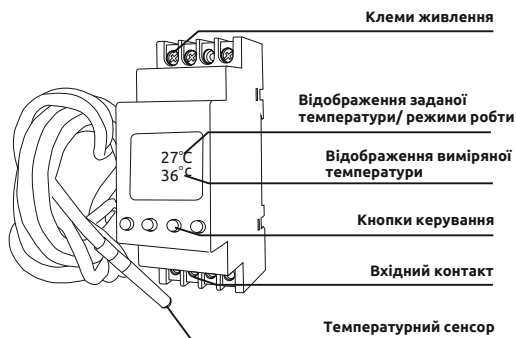
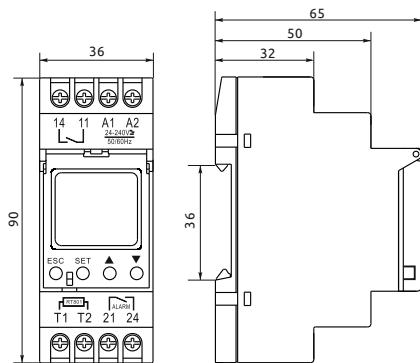
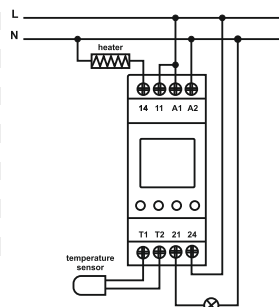



Тип	FRT12
Відповідність стандарту	EN/IEC 60730-1, EN/IEC 60730-2-7
Живлячі клеми	A1, A2
Живляча напруга AC/DC, V	24-240
Номінальна частота, Hz	50/60
Вимірювальний термінал	T1, T2
Сигнальний термінал	21, 24
Вихідний термінал	11, 14
Діапазон температур, °C	-25...+130
Гістерезис, °C	+1...+30
Діапазон корегування, °C	-9...+9
Установочне значення шагу, °C	1
Дисплей	LCD
Значення струму A/V, AC1	16/250
Переключаюча здатність V/A AC1, W/DC	4000, 300
Вихідний контакт	1 C/O
Ступінь захисту	IP20
Рівень забруднення	3
Електрична зносостійкість	10 ⁵
Механічна зносостійкість	10 ⁶
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	0.5...2.5
Момент затяжки болтів, Nm	0.5
Кріплення на DIN-рейку	так
Висота над рівнем моря, m	2 000
Діапазон робочих температур, °C	-20...+55
Температура зберігання, °C	-30...+70

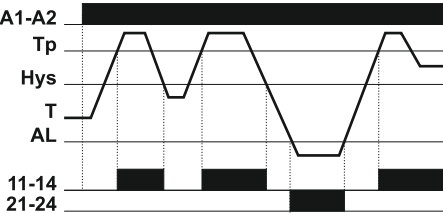

Діаграма роботи

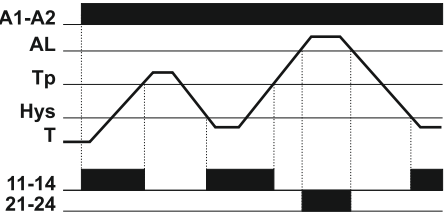

Гарантія



Гарантія поширюється на дефекти устаткування і діє протягом 5 років з дати виготовлення. Несправне обладнання підлягає поверненню. Заміна або ремонт обладнання

проводиться при виконанні наступних умов:

- повідомлення менеджера підприємства;
- обґрунтування причин повернення обладнання шляхом надання рекламції в формі електронного листа.

Гарантійні зобов'язання настають після домовленості між покупцем і менеджером підприємства і вважаються дійсними, якщо вони підтверджені у формі листа і якщо відділ контролю якості підприємства не виявив, що причиною дефекту послужило порушення норм експлуатації або неналежне технічне обслуговування.



Обов'язково дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.